


RELEVAMIENTO SEMANAL DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN TU ESCUELA

Relevamiento del día 26/03/2021.

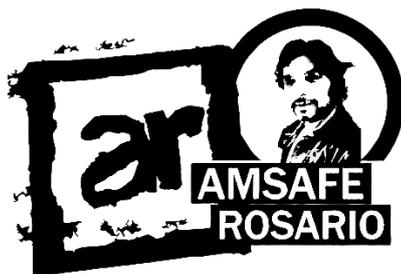

RELEVAMIENTO SEMANAL DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN TU ESCUELA

Desde Amsafe Rosario y ATE Rosario, presentamos un plan de relevamiento sobre la situación epidemiológica de las escuelas de Rosario. Semanalmente actualizaremos los datos que lxs delegadxs de las escuelas nos hagan llegar.

En esta primera etapa se compartirá la información recopilada en el primer relevamiento realizado durante la semana pasada sobre la situación epidemiológica de las escuelas de Rosario y sobre las condiciones edilicias de las mismas. Consideramos fundamental tener datos actualizados de lo que sucede a nivel epidemiológico en cada escuela (grupos, reducidos de alumnxs aislados, casos positivos, etc.).

En la página de ambos sindicatos se publicarán los resultados obtenidos cada semana.

Relevamiento sobre los edificios educativos:

Relevamiento realizado sobre cargos y condiciones edilicias de los establecimientos educativos. Dicho relevamiento se actualizará en el largo plazo y en la medida en que se crea conveniente.

Relevamiento epidemiológico:

Este relevamiento se actualizará semanalmente con los datos que lxs delegadxs de las escuelas nos hagan llegar. La importancia de sostener actualizados los datos radica en la posibilidad de hacer una lectura fina sobre las posibles variantes en los casos que se presenten.

¡Cuidamos nuestra salud y defendemos nuestros derechos!

Datos destacados del relevamiento realizado del día 26/03/2021.

-Total de respuestas: 150 establecimientos.

Relevamiento sobre los edificios educativos:

- El 31% de las Escuelas relevadas no tienen ventilación cruzada
- Provisión de agua: El 36,8% de las escuelas relevadas tienen dificultades en la provisión de agua.
- En el 31,6% de los establecimientos no cuenta con Red cloacal
- En el 30,4% de los establecimientos los baños se encuentran entre malos y regulares (Malo 10,5% Regular 28,9%)
- En el 68,4% de los establecimientos no cuenta con personal de limpieza suficiente para garantizar la limpieza varias veces al día
- En el 14% de los establecimientos no existen lugares de recreo con posibilidad de separación de grupos


Relevamiento epidemiológico:

- El 42% de los establecimientos relevados tienen burbujas aisladas
- Quienes presentan síntomas son mayoritariamente:
 - *41% alumnx
 - *39% docentes
- El 20% de las escuelas relevadas tienen casos de Covid-19 positivo


Gráficos:

Relevamiento sobre los edificios educativos:


¿Cuántas escuelas no poseen ventilación cruzada?

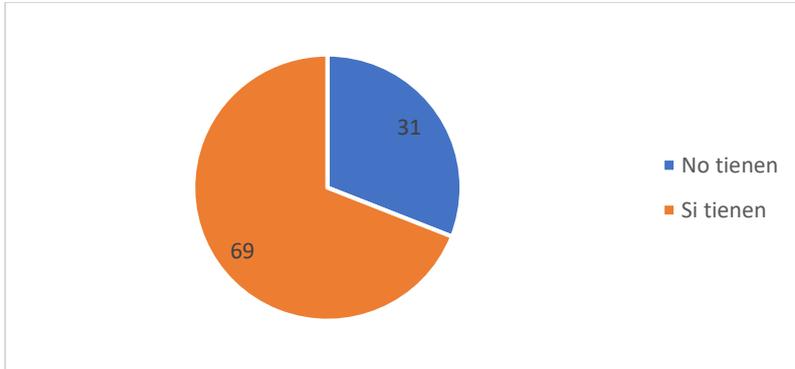


¿Existe presión de agua suficiente durante toda la jornada laboral?

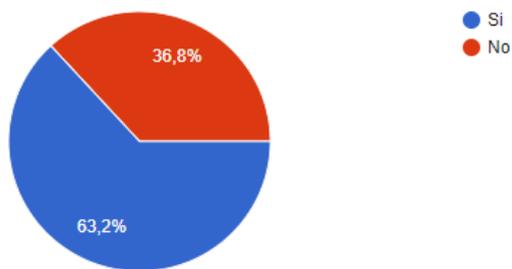


¿La escuela posee Red cloacal?

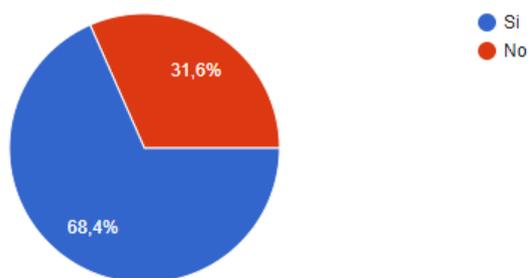


Estados de los Baños:

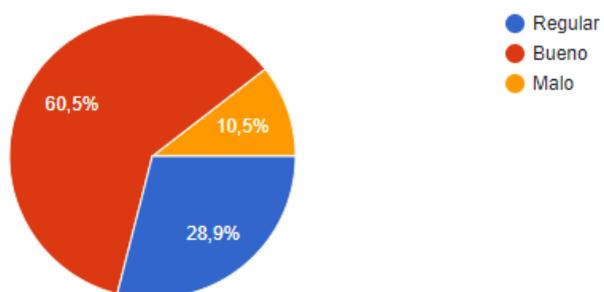

¿Se cuenta con personal de limpieza suficiente para garantizar la limpieza varias veces al día?

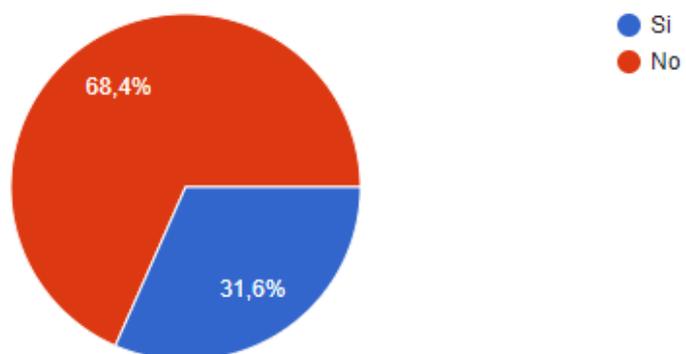


¿Existen lugares de recreo con posibilidad de separación de grupos?

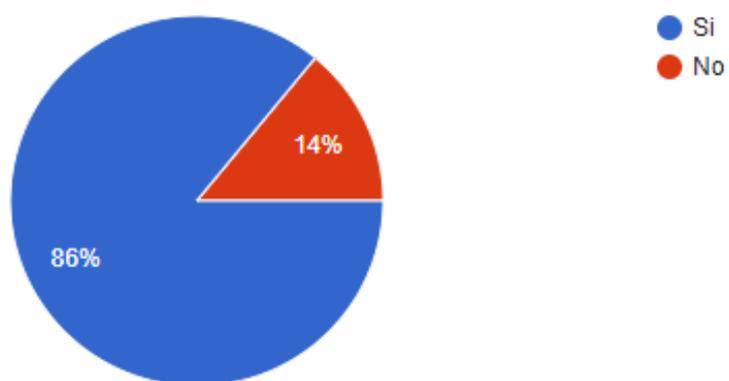

Relevamiento epidemiológico:

¿Hay grupos reducidos (burbujas) aislados?

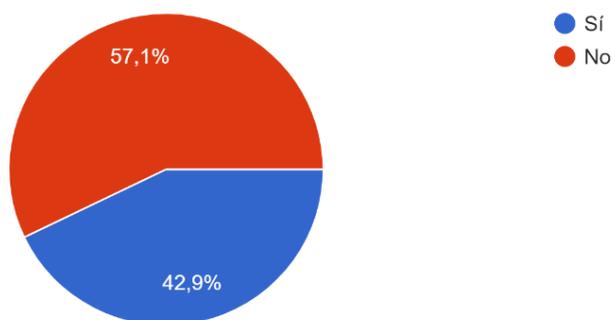


Grupos aislados por síntomas de...

Alumnxs: 41%

Docentes: 38,5%

Asistentes: 5,1%

Directivxs: 15,4%

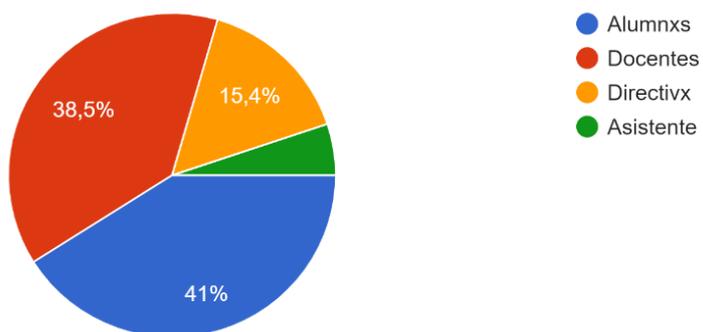

¿Hay alumnxs, docentes o asistentes con Covid-19 en este momento?

